


SCHEMA ELECTRIQUE
ELECTRICAL CIRCUIT
CIRCUITO ELECTRICO
SCHALTPLAN

Boîtier de commandes
Control box
Caja de control
Schaltzentrale


28, 30, 32, 36 m GV
TT 3000 - 4000 H

A: 42462 . Carte
B: 38990 . Potentiomètre
C: 44418 . Commutateur à cames
D: 24569 . Voyant fonctionne-
ment pompes

E: 38173 . Interrupteur (pulvé-
risation rampe)
F: 38176 . Voyant
G: 42982 . Ronfleur
H: 39160 . Relais
J: 38177 . Prise
K: 38173 . Interrupteur
L: 42478 . Centrale clignotante
M: 38859 . Inverseur (devers)
N: 38859 . Inverseur (ouverture
av. bras D)
O: 38859 . Inverseur (géo. va-
riable D)
P: 38859 . Inverseur (ouverture
bras)
Q: 38859 . Inverseur (montée)
R: 38859 . Inverseur (géo. va-
riable G)
S: 38859 . Inverseur (ouverture
av. bras G)
T: 24569 . Voyant verrou
U: 38859 . Inverseur (verrou)
X: Branchement carte A

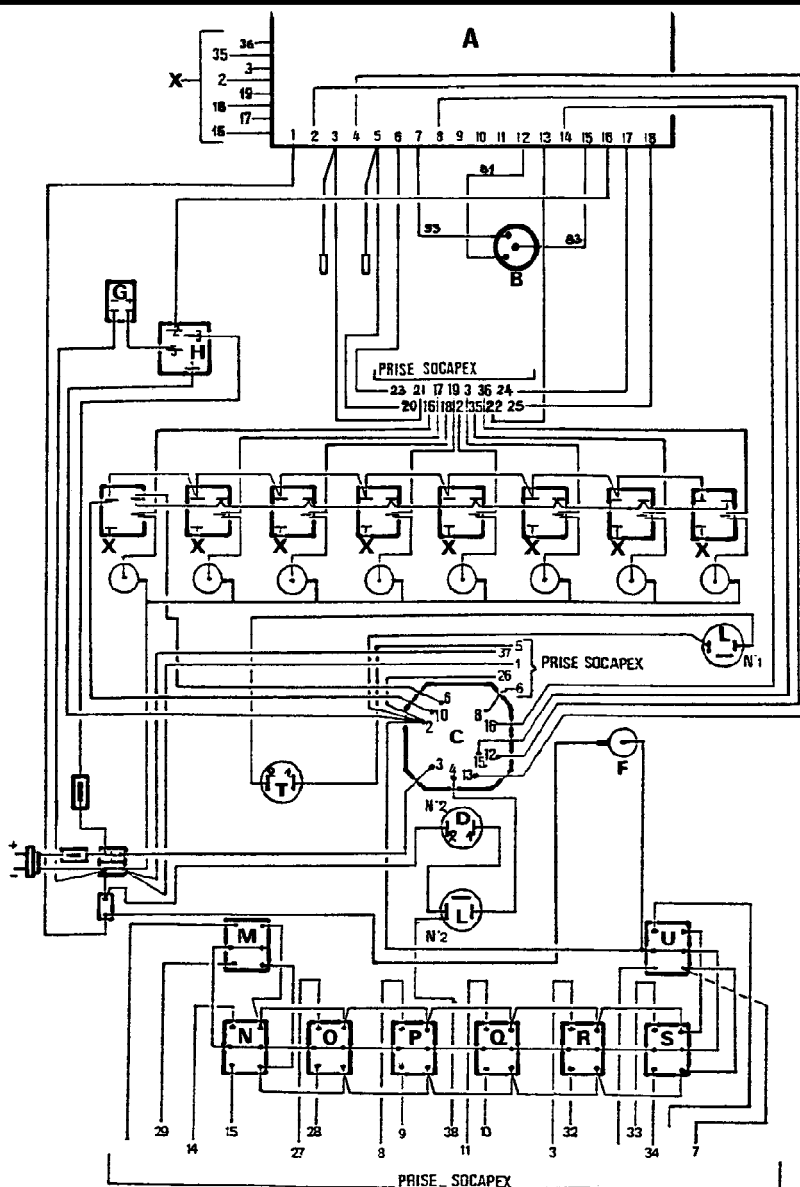

BRANCHEMENT CARTE DE REGULATION



98549D

17.05.2000

Tecnoma
technologies

S.A. Capital 5872000F - B.P. 195 - 51206 EPERNAY - FRANCE
Tél. 03.26.51.99.99 - Fax : 03.26.51.83.51
R.C.S. EPERNAY B 350 484 309 - APE 293D

4911.13