
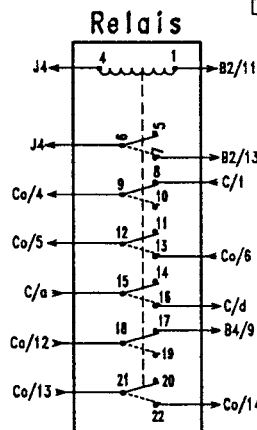
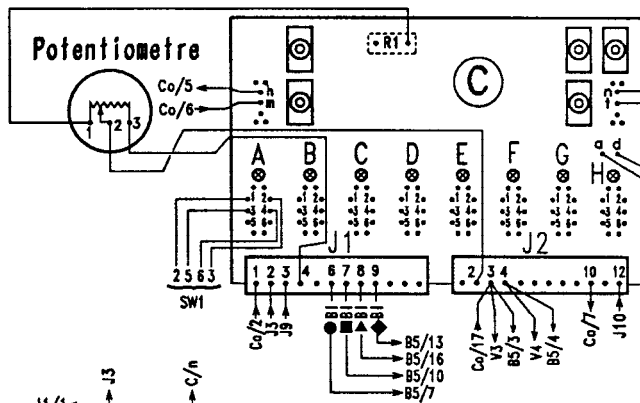
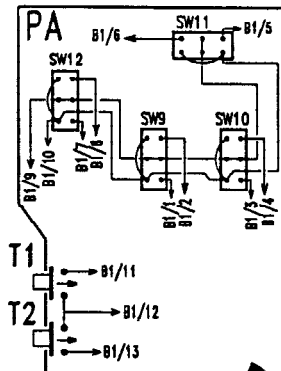






SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL CIRCUIT CIRCUITO ELECTRICO SCHALTPLAN

AUTOPULVERISATEUR VARIOTEC

Fusible

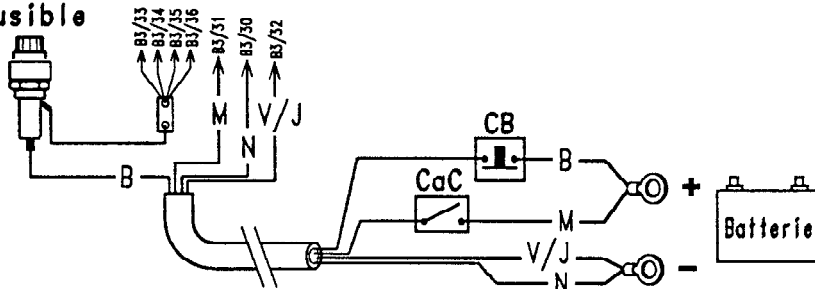

Alimentation électrique.
Pulvérisation.
Blocs hydrauliques.
LAV TON.
Vanne motorisée.
Capteur de vitesse.
Capteur de débit.
Capteur de remplissage.
Capteur de pression.




- Capteur de vitesse
- Capteur de débit de pulvérisation
- ◆ Capteur de débit de remplissage
- ▲ Capteur de pression

C: Carte électronique
Co: Commutateur 6 position
CC: Centrale clignotante
CB: Coupe batterie
CaC: Contacteur à clef
PA: Poignée d'avancement
V1: Voyant témoin général
V2: Voyant témoin verrou
T1: Interrupteur ouverture générale pulvérisation
T2: Interrupteur fermeture générale pulvérisation
V3: Voyant témoin vitesse trop lente
V4: Voyant témoin vitesse trop élevée
V5: Voyant témoin LAV TON
T3: Interrupteur LAV TON
B1/B2: Connecteur 18x1
B3/B4: Connecteur 36x1
B5/B6: Connecteur 24x1

B: Bleu Ma: Masse V/J: Vert/Jaune Bl: Blanc

Commandes hydrauliques



9967414A

20.06.00

Tecnoma
technologies

S.A. Capital 5872000F - B.P. 195 - 51206 EPERNAY - FRANCE
Tél. 03.26.51.99.99 - Fax : 03.26.51.83.51
R.C.S. EPERNAY B 350 484 309 - APE 293D

854.1